


BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH									
mgr inż. arch. Marek Kochański									
16-400 Suwałki, ul. K. Orla 23									
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOZAROWEGO								
OBIEKT	MIEJSKIEGO DOMU KULTURY "HADES"								
RYSUNEK	19-200 GRAJEWO, UL. WOSKIA POLSKIEGO 72								
	RZUT PARTERU								
	INSTALACJA OŚWIETLENIA								
PROJ.	inż.	Upr. nr.	DATA	PODS.					
	Wiesław Bałda	SUV-6890	X. 2012 I.						
SPR.	inż.	Upr. nr.	DATA	PODS.					
	Mieczysław Szymczak	SUV-4104	X. 2012 I.						

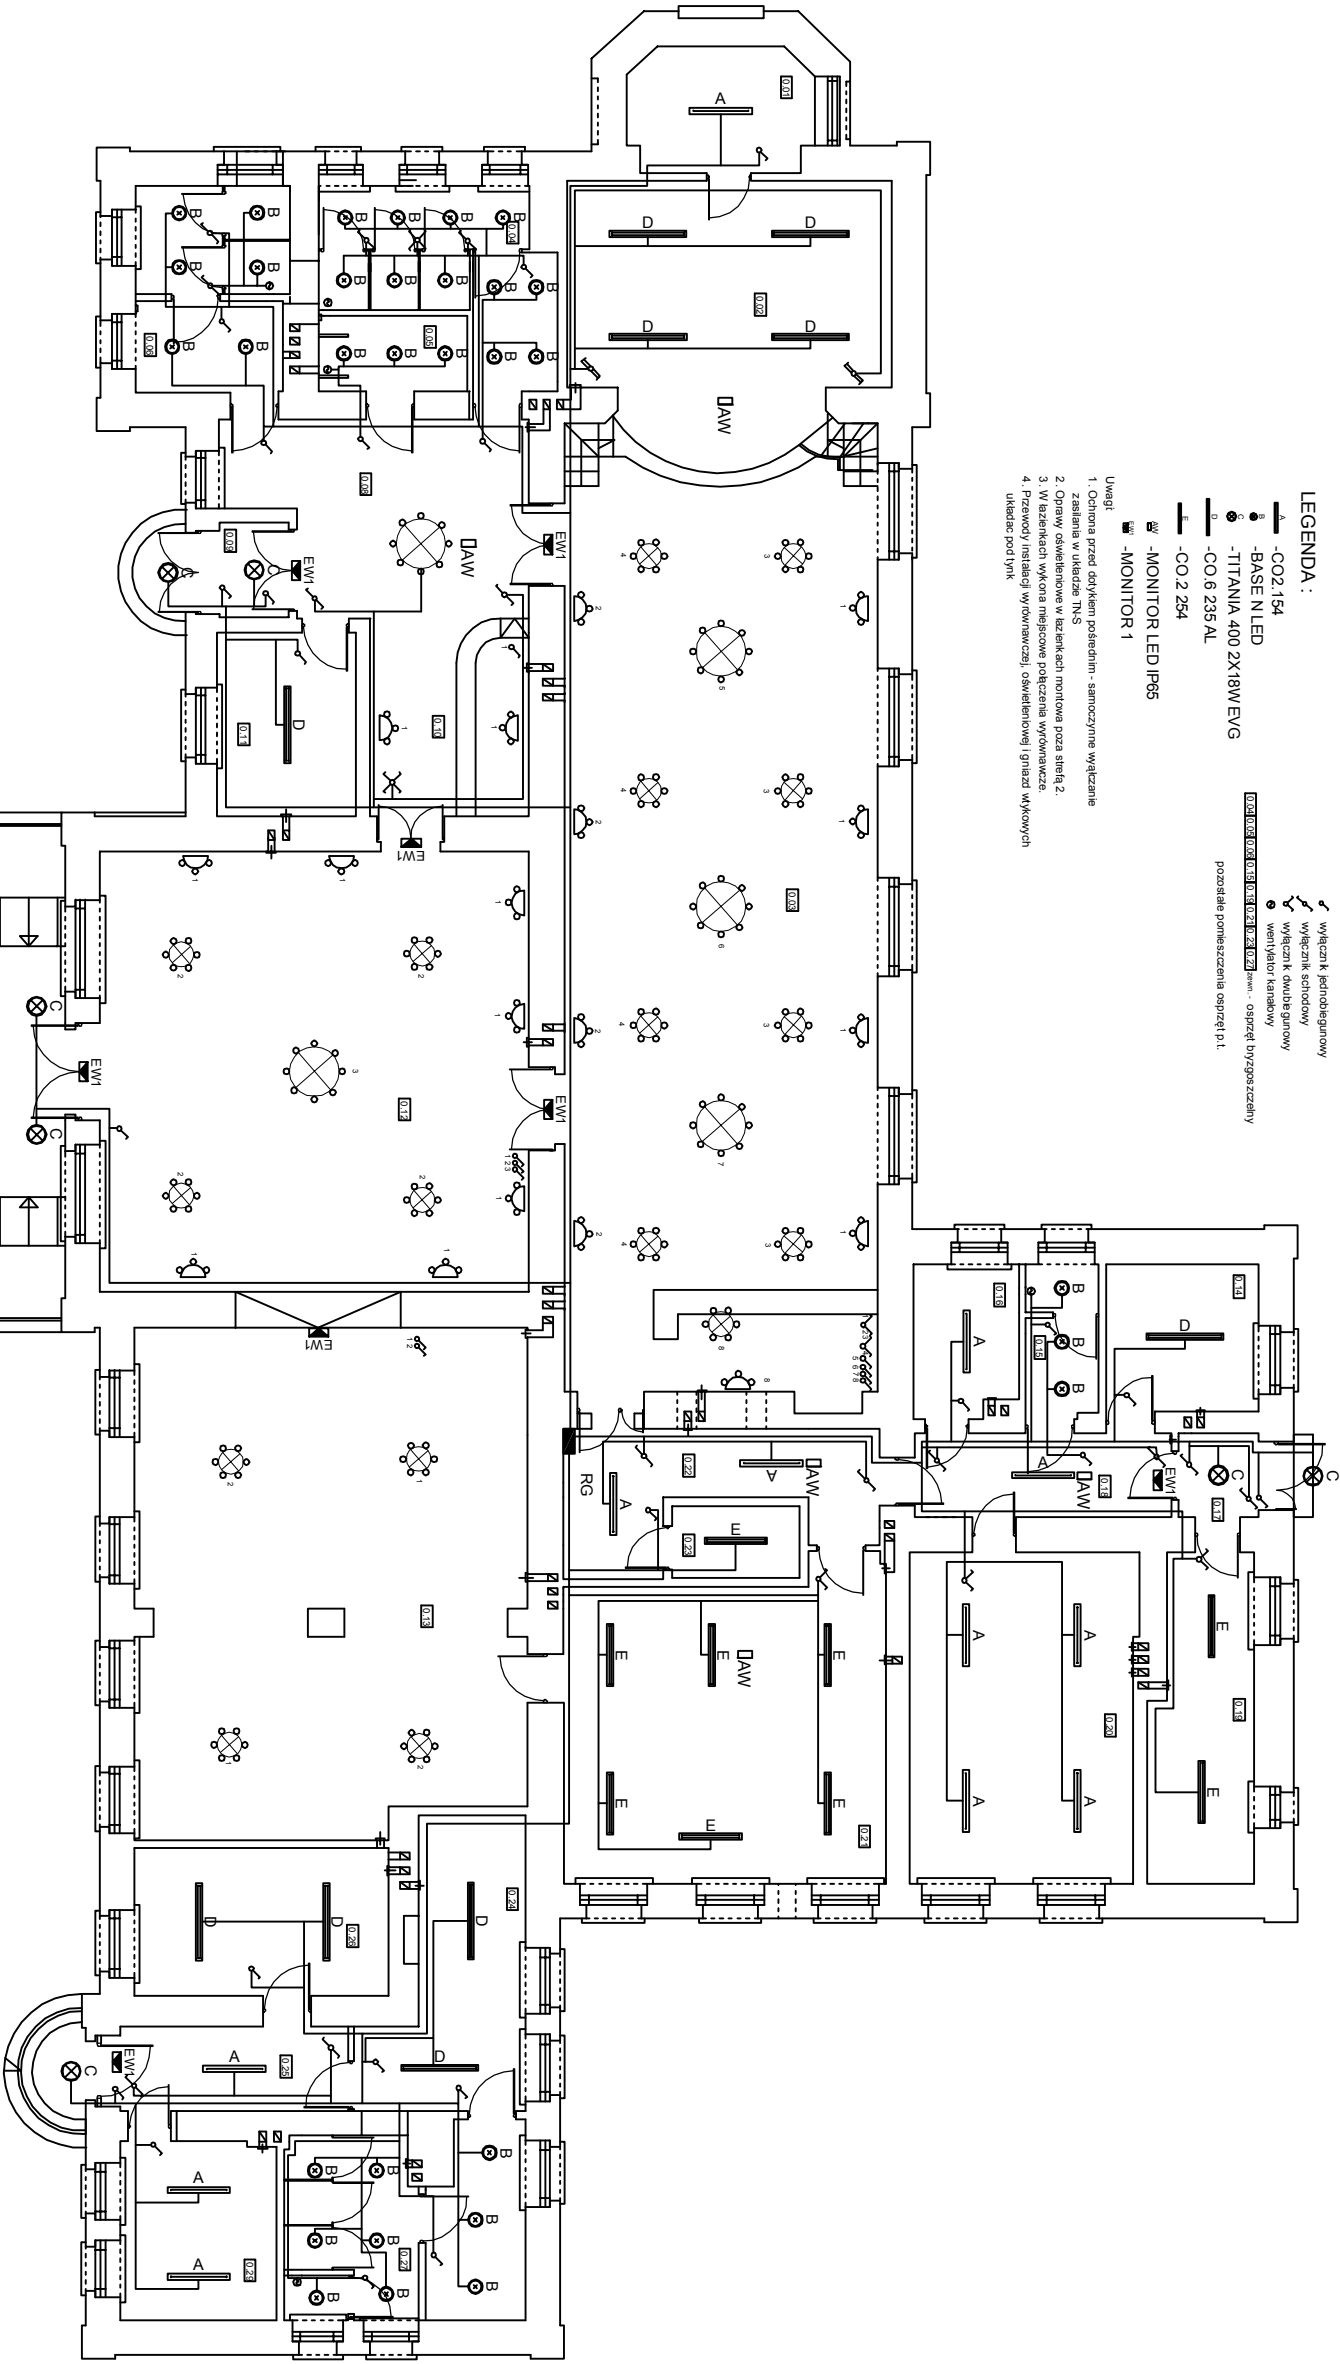

- LEGENDA :**
- CO2 154
 - BASE N LED
 - TITANIA 400 2X18W EVG
 - CO 2 254
 - MONITOR LED IP65
 - MONITOR 1
- Uwagi:
- Obliczona przed dotknięciem poleśniami - samoczynne wyłączenie
 - Zasilania w układzie TN-S
 - Opisy oświetlenia w bezwzględnych wartościach procentowych
 - Przekreślić instalację wyrownawczą oświetleniową i grzałki wykrywanych
- Wyłącznik k. jednofazowy
Wyłącznik 3-fazowy
Wyłącznik 2-fazowy
Wyłącznik 1-fazowy
Wyłącznik 0,1 s

nr	nazwa pomieszczenia	powierzchnia	pow. m ²	wysokość
001	HALL	10,00m ²	10,00	2,50m
002	KUCHNIA	10,00m ²	10,00	2,50m
003	JADALNIA	10,00m ²	10,00	2,50m
004	W.C. damskie	1,50m ²	1,50	2,50m
005	W.C. męskie	1,50m ²	1,50	2,50m
006	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
007	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
008	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
009	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
010	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
011	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
012	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
013	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
014	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
015	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
016	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
017	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
018	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
019	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
020	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
021	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
022	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
023	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
024	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
025	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
026	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
027	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m
028	W.C. ogólnego użytku	1,50m ²	1,50	2,50m